


65% EE-Pflicht (§71/1)
Berechnung: DIN V18599 (§71/2)
oder
vollständige Deckung (§71/3) durch:

- Wärmenetz (§ 71b)
- el. Wärmepumpe (§ 71c)
- Stromdirektheizung (§ 71d)
- Solarthermie (§ 71e)
- Biomasse/Wasserstoff (§ 71f)
- Biomasse fest (§ 71g)
- WP-Hybridheizung (§ 71h)
- Solarthermie-Hybrid (§ 71i)

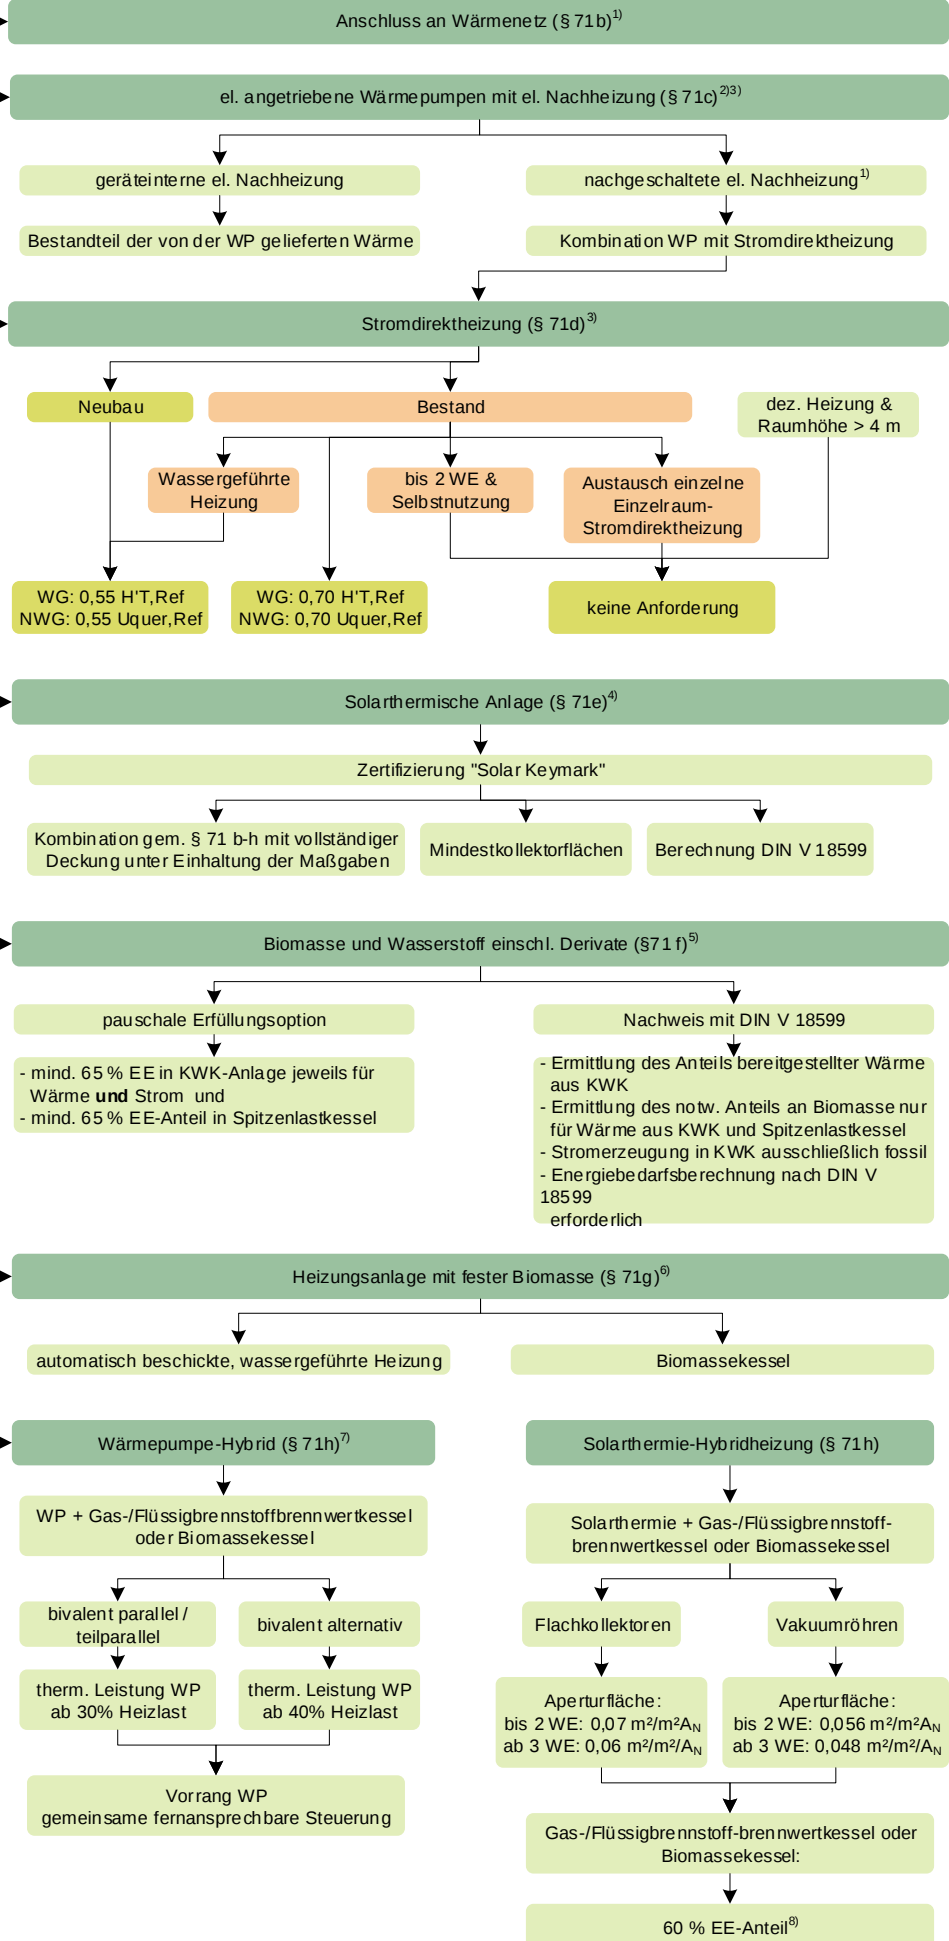

¹) schriftliche Bestätigung vom Wärmenetzbetreiber; nicht auf Gebäudenetz anwendbar

²) einschl. WP zur ausschließlichen Warmwasserbereitung; keine Einschränkung bzgl. Wärmequelle Besonderheit: Luft-Luft-WP mit WRG und Abluft als Wärmequelle: WRG keine Erfüllungsoption Wärme, die eine Abluft-WP erzeugt, kann berücksichtigt werden

³) Beispiel: WP und zus. el. Heizstab in einem nebenstehenden Pufferspeicher, Nachweis gem. § 71 c/d

⁴) Mindestkollektorflächen: s. § 71 h

⁵) Anforderungen an Brennstoffe berücksichtigen

⁶) Vorgaben an Brennstoffe beachten gem. § 71/6 kann für eine dez. handbeschickte Einzelraumfeuerungsanlage 0,1 für den Deckungsanteil

Nutzwärmebedarf angerechnet werden

⁷) keine pauschale Erfüllungsoption, sondern Nachweis der Einhaltung 65% EE über DIN V 18599, bei:

- KWK mit Brennwertnutzung
- Dunkel-/Hellstrahler mit Brennwertnutzung (Hallen)
- Warmluftwärmepumpe mit Brennwertnutzung (Hallen)

⁸) bei geringerer Aperturfläche ist der Anteil der Biomasse prozentual zu erhöhen bei Nachweis gem. DIN V 18599 auch geringerer Anteil an Biomasse erlaubt

Diese Prüfungen sind in EVEBI integriert!